




PODKROVÍ

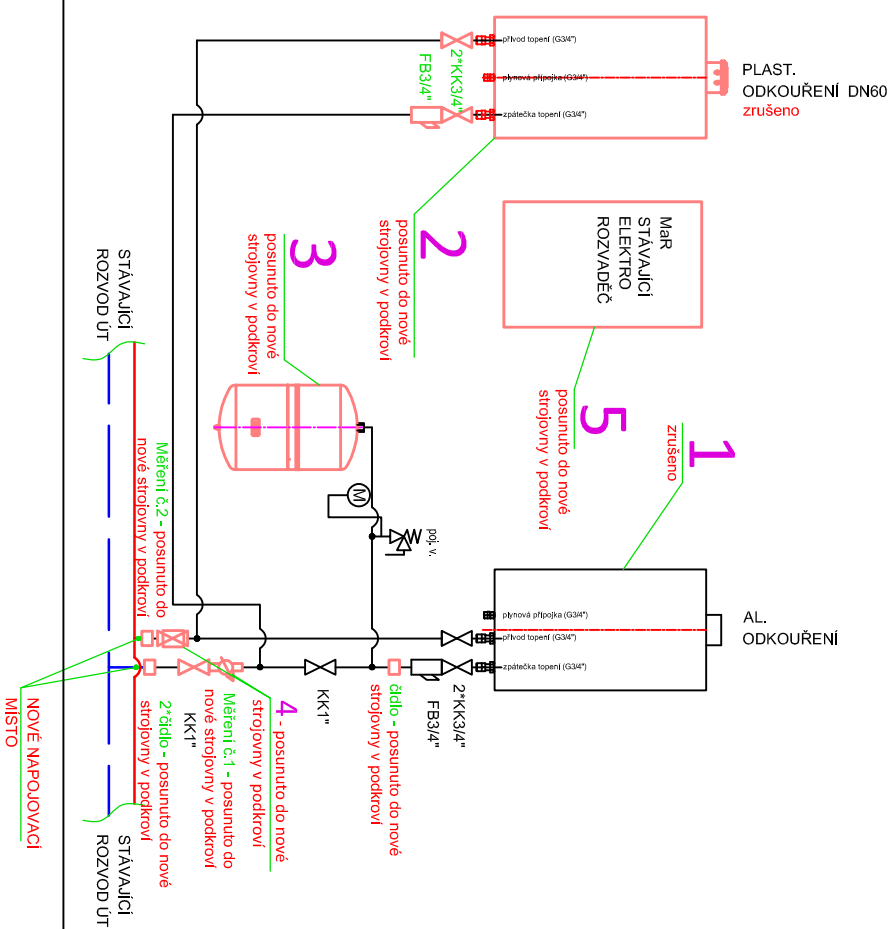

2NP

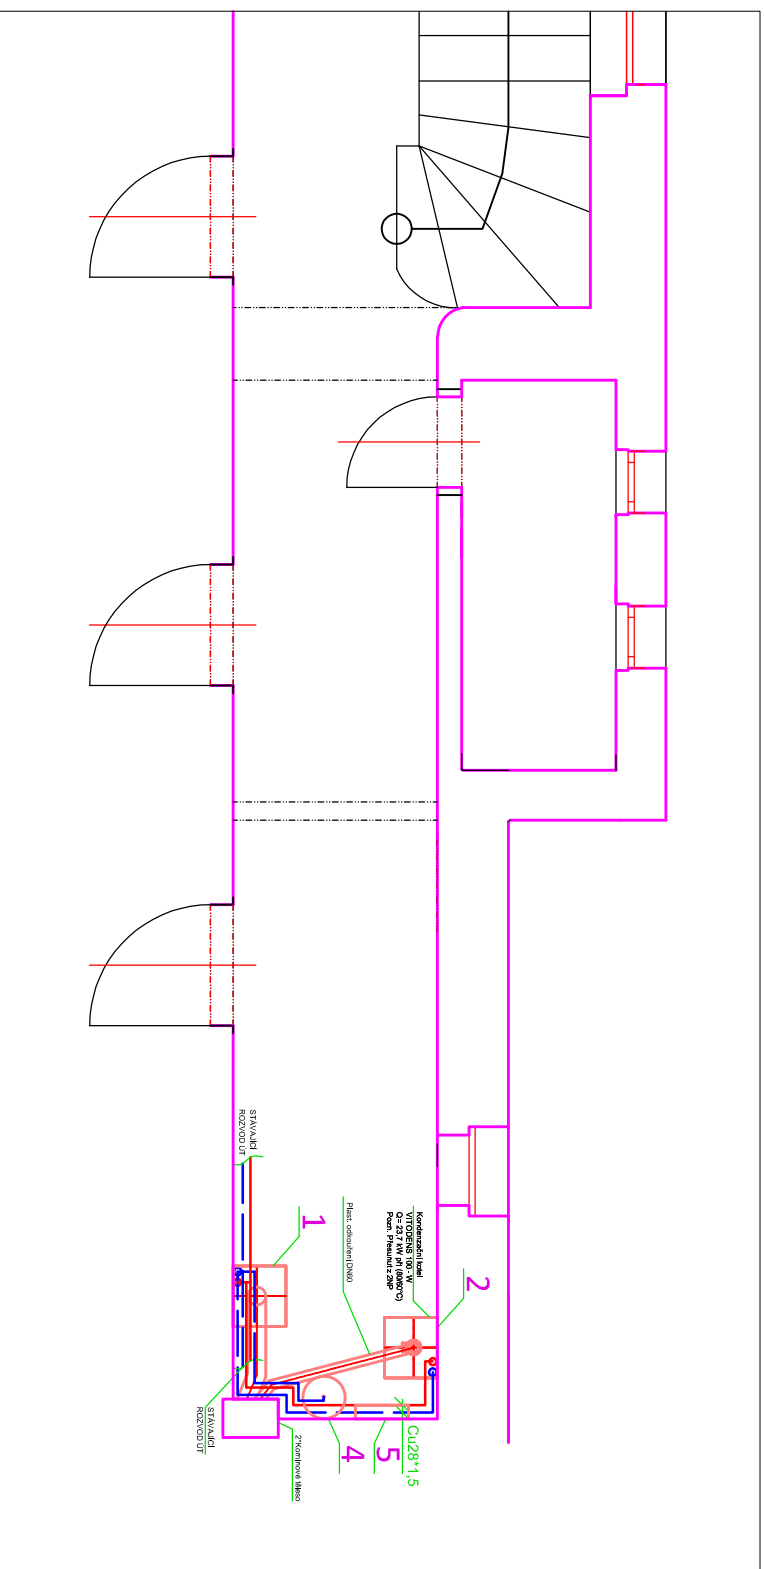

PODKROVÍ

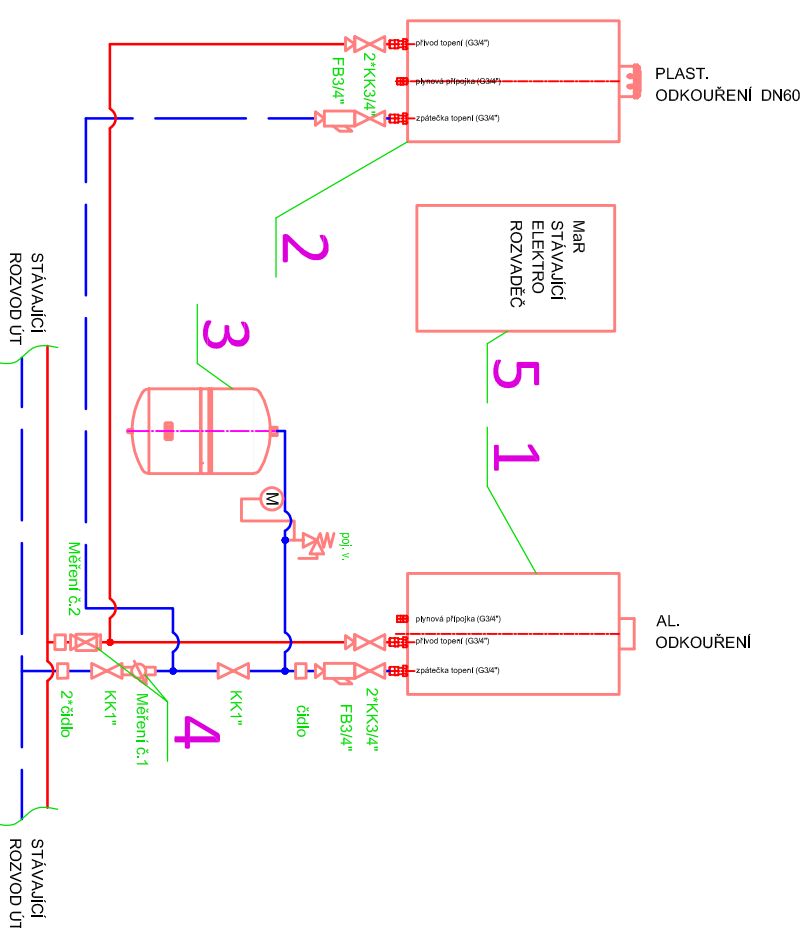

ZNP

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1 Stávající plynový atmosférický kotel 24kW
 - 2 Stávající plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100-W typ B1HF, Výkon Q_{max}=23kW při 80/60°
 - 3 Stávající expanzní membránová nádoba ČKD Expanzomat 35l
 - 4 Stávající měření tepla, průtokoměr
 - 5 Stávající elektro-rozvaděč MaR - řízení stávajících kotlů
- Pozn.: Atmosférický kotel používán pouze jako záložní

	Vypracoval:	Zodpovedný projektant:
<input type="checkbox"/> STAVEB. ARCH.	Ing. Dana Vágnerová	Ing. Dana Vágnerová
<input type="checkbox"/> KONSTRUKCE	Investor:	Mesto Roundnice nad Labem; Karlovo námestí 21 413 01 Roundnice nad Labem
<input checked="" type="checkbox"/> VYTÁPENÍ	Název akce:	PŮDORYS A STÁVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP. 1062 V ROUDNICI NAD LABEM
<input type="checkbox"/> VZDUCHOVTECH.	Název príloh:	RÚDORYS ZNP - STÁVAJÍCÍ STAV SCHÉMA ZAPOJOENÍ STÁVAJÍCÍ STAV
<input type="checkbox"/> ZDRAV. INSTAL.		
<input type="checkbox"/> ELEKTRO		
<input type="checkbox"/> POŽAR. OCHR.		
<input type="checkbox"/> IM-R		