



KLADĚČSKÉ SCHÉMA

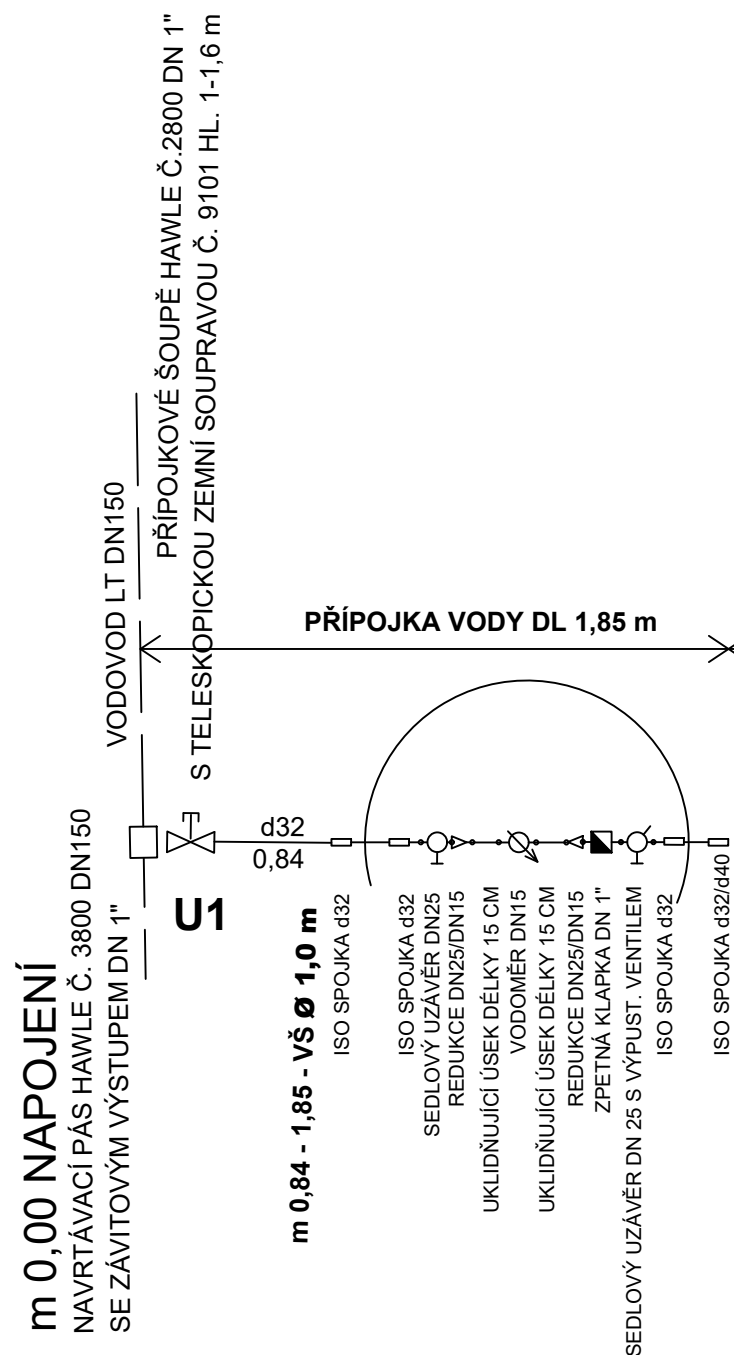

ULOŽENÍ POTRUBÍ

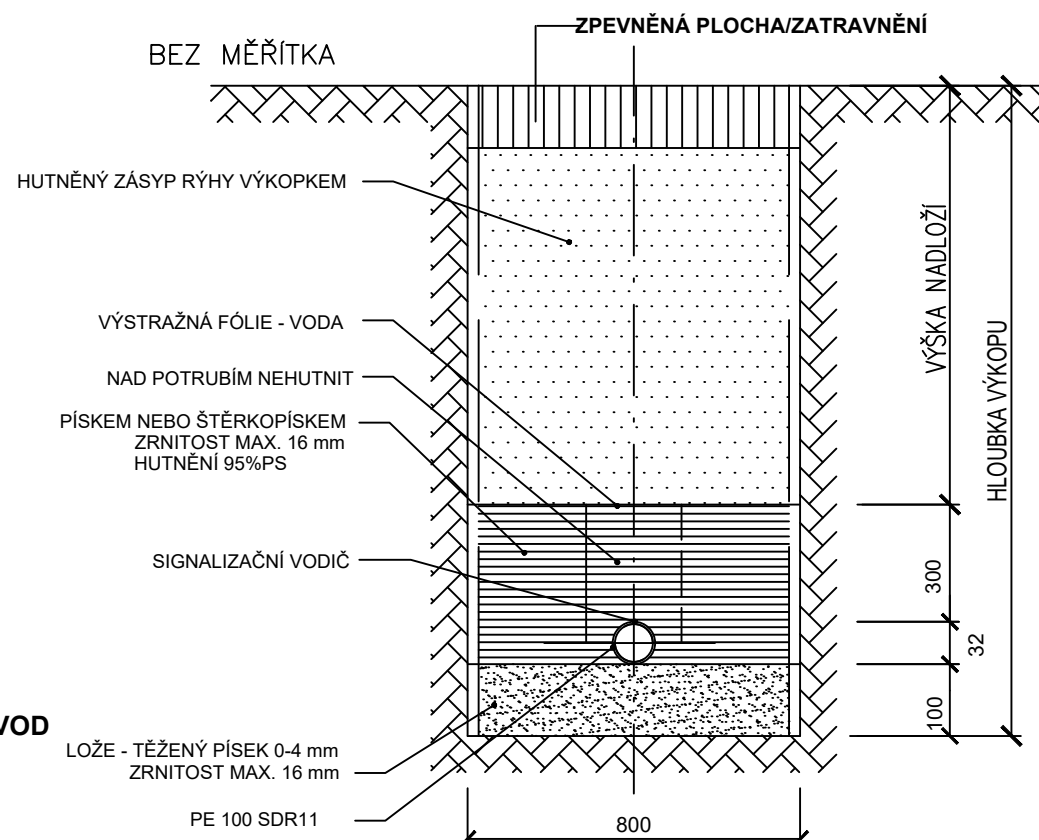

POSTUP KLADENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ:

DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT ZHUTNĚNO - MIN 95 % PS.
LOŽE ŘÁDNĚ VYROVNAT DO POŽADOVANÉ NIVELETY - NEHUTNIT
NEHUTNIT.
POTRUBÍ PEČLIVĚ ULOŽIT, PO SPOJENÍ MUSÍ LEŽET PO CELÉ
DÉLCE NA ZHOTOVENÉM LOŽI.

OBSYP POTRUBÍ PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH :
- MAX. 50 mm PRO POTRUBÍ S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN) DO 110 mm VČETNĚ
- MAX. 100 mm U POTRUBÍ S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM OD 160 DO 200 mm

JEDNOTLIVÉ VRSTVY BUDOU RUČNĚ HUTNĚNY NA HODNOTU 90 % PS.
POSTUPNÉ OBSYPÁVÁNÍ A HUTNĚNÍ VRSTEV BUDE PROVÁDĚNO DO VÝŠE
300 mm NAD VRCH POTRUBÍ. POTÉ JE PŘÍPUSTNÉ HUTNĚNÍ STROJOVÉ
POMOCÍ LEHKÝCH ZHUTŇOVACÍCH MECHANISMŮ.



S - JTSK, Bp
AKCE

LESOPARK NA KOLEČKU
ROUDNICE NAD LABEM

LOKALITA

Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647]
P.č.: 4220/1, 4220/2, 4309/1, 3204/262, 3204/161
3204/179, 3204/366

OBJEDNATEL
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334

ZHOTOVITEL

Land05 s. r. o.

Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 07898860

DIČ: CZ07898860

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Land05 Ateliér zahradní a krajinné architektury

Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz
www.land05.cz

ČÁST

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Ing. Ondřej Motloch
Blahoslavova 3301/5, Ostrava
T: +420 736 676 203, E: ondra.motloch@gmail.com

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁST

Ing. Ondřej Motloch, ČKAIT 1103483

VYPRACOVALI

Ing. Ondřej Motloch
Blahoslavova 3301/5, Ostrava
T: +420 736 676 203, E: ondra.motloch@gmail.com

DATUM

STUPEŇ

05/2024

DPS

NÁZEV VÝKRESU

Přípojka vody - Kladečské schéma, uložení potrubí

MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
-	2xA4	D.3a.5

ČÍSLO PÁŘE

ČÍSLO PARÉ