

S - JTSK, Bpv
A K C E

LESOPARK NA KOLEČKU ROUDNICE NAD LABEM

LOKALITA

Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647]
P.č.: 4220/1, 4220/2, 4309/1, 3204/262, 3204/161
3204/179, 3204/366

OBJEDNATEL

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334

ZHOTOVITEL

Land05 s. r. o.
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Land05 Ateliér zahradní a krajinářské
architektury

Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz
www.land05.cz

ČÁST

D.4.1 Architektonicko stavební řešení
SO 04 Drobné občerstvení s hygienickým zázemím
a podpora pro rostliny

ZPRACOVATEL ČÁSTI

MONOFORM architekti s.r.o.
Kodaňská 558/25, 10100 Praha 10
IČO: 07848897, DIČ: CZ07848897
T: +420 604 114 885 E: sevcik@monoform.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. arch. Jan Trávníček, ČKA 04564

VYPRACOVALI

Ing. arch. Jindřich Ševčík
Mgr. art. Robert Martinček
Bc. Juraj Vronka

DATUM

STUPEŇ

05 / 2024

DPS

NÁZEV VÝKRESU

OKNA

MĚŘÍTKO

FORMÁT

ČÍSLO VÝKRESU

-

-

D.4.1.502

ČÍSLO PARÉ

POZNÁMKA:

- Nedílnou součástí výkresové dokumentace je textová část.
- Dodavatel stavby je povinen realizovat všechny práce platných norem s dodržáním technologických a bezpečnostních postupů.
- Veškeré deklarované rozměry je nutné průběžně ověřovat přímo na stavbě a odlišné skutečnosti konzultovat se zodpovědným projektantem.

D.4.1.502 OKNA	2
<i>S1</i> <i>PROSKLENÉ FASÁDY.....</i>	<i>2</i>
<i>S2</i> <i>OKNA.....</i>	<i>2</i>

D.4.1.502 OKNA

S1 PROSKLENÁ STĚNA

Obecně

Systémová prosklená stěna rámové konstrukce s vloženým jedním otevíravým a jedním posuvným křídlem. Prosklená stěna bude tepelněizolační, bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost nebo požární odolnost. Skleněné výplně dveří musí vykazovat odolnost P2A z vnější strany a P2A z vnitřní strany. Budou použity „teplé“ meziskelní rámečky v černé barvě. Jednotlivé stěny budou opatřeny grafickým polepem řešící požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém využívání staveb. Rámy oken a prosklených stěn budou hliníkové, v barvě černošedá (RAL 7021).

- Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie P2A na vnitřním i vnějším povrchu.
- Součinitel prostupu tepla U_w se předpokládá do 0,9 W/m²K
- Prosklená plocha bude označena bezpečnostními samolepkami na sklo, tvarem puntíky

01

- Počet kusů 1 ks
- Místnost: 1.01
- Pohledová výška: 2700 mm
- Pohledová šířka: 4750 + 2200 mm (rohový otvor)
- Výška stavebního otvoru: 2700 mm od čisté podlahy
- Rozvinutá šířka stav. otvoru: 4750 + 2200 mm (rohový otvor)
- Referenční systém Schüco ASS 77 PD.HI
- Otevíravá křídla: 1 otevíravé křídlo (jako vstup do kavárny) bude opatřeno zámkem RC-3 samozavíračem a klikou z obou stran;
1 posuvné (HS portál);
- Stínění exteriér: NE
- Stínění interiér: NE

S2 OKNA

Obecně

Okenní výplně budou řešeny z hliníkových profilů zasklených čirým trojsklem. Před výrobou oken je nutno zaměřit skutečný rozměr otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem. Součástí dodávky oken budou i veškeré rozšiřující profily, tepelně izolační podkladové profily (ref. Purenit), expanzní a hydroizolační pásy, utěsnění.

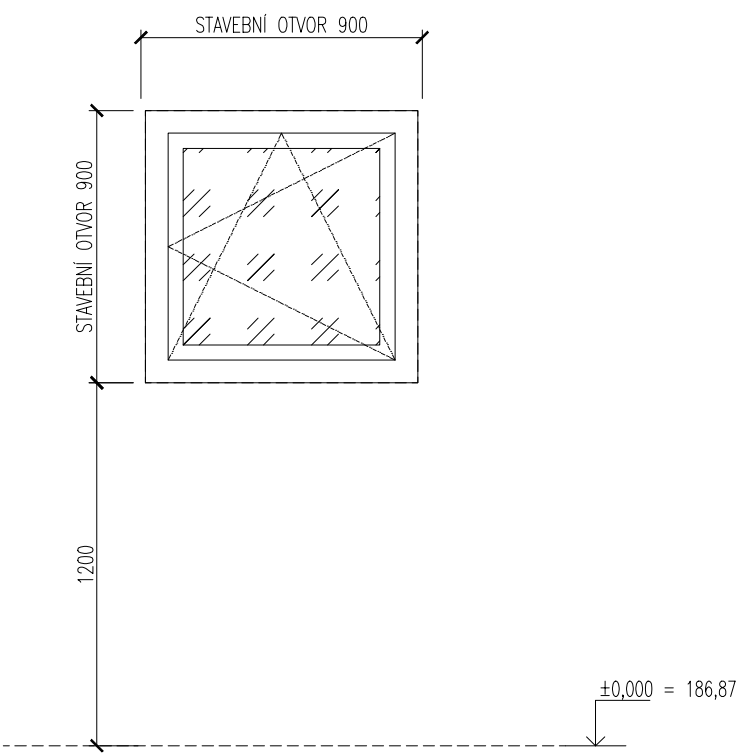
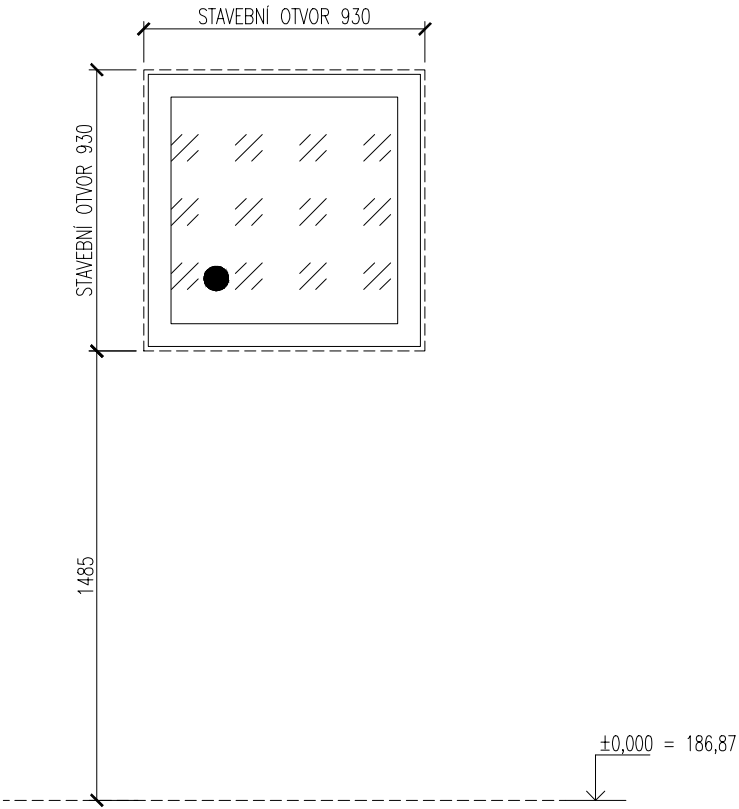
- Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie P2A na vnitřním i vnějším povrchu.
- Součinitel prostupu tepla U_w se předpokládá do 0,9 W/m²K

01

- Počet kusů 1 ks
- Místnost: 1.01
- Pohledová výška: 900 mm
- Pohledová šířka: 900 mm
- Výška stavebního otvoru: 900 mm
- Šířka stavebního otvoru: 900 mm
- Referenční systém Schüco AWS 75.SI+
- Stínění exteriér: NE
- Stínění interiér: NE
- Otevíravé křídlo: otevíravé/výklopné

02

- Počet kusů 1 ks
- Místnost: 1.01
- Pohledová výška: 900 mm
- Pohledová šířka: 900 mm
- Výška stavebního otvoru: 930 mm
- Šířka stavebního otvoru: 930 mm
- Referenční systém Schüco AWS 75.SI+
- Stínění exteriér: NE
- Stínění interiéru: NE
- Otevíravé křídlo: NE

Označ.	Schéma	POČET:	1 KS
01	POHLED Z EXTERIÉRU		
02	POHLED Z EXTERIÉRU		
		MĚŘÍTKO:	1:25

