naše značka
5003079804

vyřizuje
Ing. Michaela Indrová

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
29.05.2024

Tomáš Behina
Bitozeves č.p. 125
44001 Bitozeves

Věc:
Rekonstrukce veřejného osvětlení lokalita Houskova a okolí

K.ú. - p.č.: Roudnice nad Labem

Stavebník: Město Roudnice nad Labem , Karlovo náměstí 21 , 41301 Roudnice nad Labem

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále jen PZ):

- NTL PLYNOVODY a PŘÍPOJKY
- NTL plynovod PLANOVANÁ REKONSTRUKCE (v mapě vyznačeno žlutou barvou)

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.
Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

Společnost GasNet s.r.o. připravuje v zájmovém území rekonstrukci plynovodní sítě.
Investice společnosti GasNet s.r.o. je evidována pod názvem: REKO MS Roudnice nad Labem - Houskova + 1
Číslo stavby: 7700103769
Termín stavby se předpokládá v roce: 2024 (termín může být změněn)

Vaši projektovou dokumentaci požadujeme koordinovat s naší výše uvedenou investicí.
Prosím, kontaktujte projektového manažera stavby.
Projektovým manažerem stavby je:

Projektový manažer: Onder Milan
Tel: 603 283 872
email: MILAN.ONDER@GASNET.CZ

TOTO STANOVISKO NEVYJADŘUJE SOUHLAS SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PZ A NELZE HO POUŽÍT PRO PROJEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data

Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko

Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování.

Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o NEPLYNOVODNÍM ZAŘÍZENÍ (PLOCHA), jedná se o území, kde se nachází PROVOZOVANÁ PLNÍCÍ STANICE LNG STANICE nebo je zde CHRÁNĚNÝ PROSTOR PRO VÝSTAVBU LNG stanice. V tomto prostoru je nutné respektovat vzdálenost 35 m od osy zásobníku LNG, kam sahá požárně nebezpečný prostor, ve kterém není možno stavět budovy s trvalou přítomností osob. Pro posouzení stavebního záměru v menší vzdálenosti je třeba předložit k posouzení podrobnou dokumentaci takového záměru.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003079804 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Ing. Michaela Indrová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003079804 ze dne 29.05.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Roudnice nad Labem , Karlovo náměstí 21 , 41301 Roudnice nad Labem. K.ú.: Roudnice nad Labem.

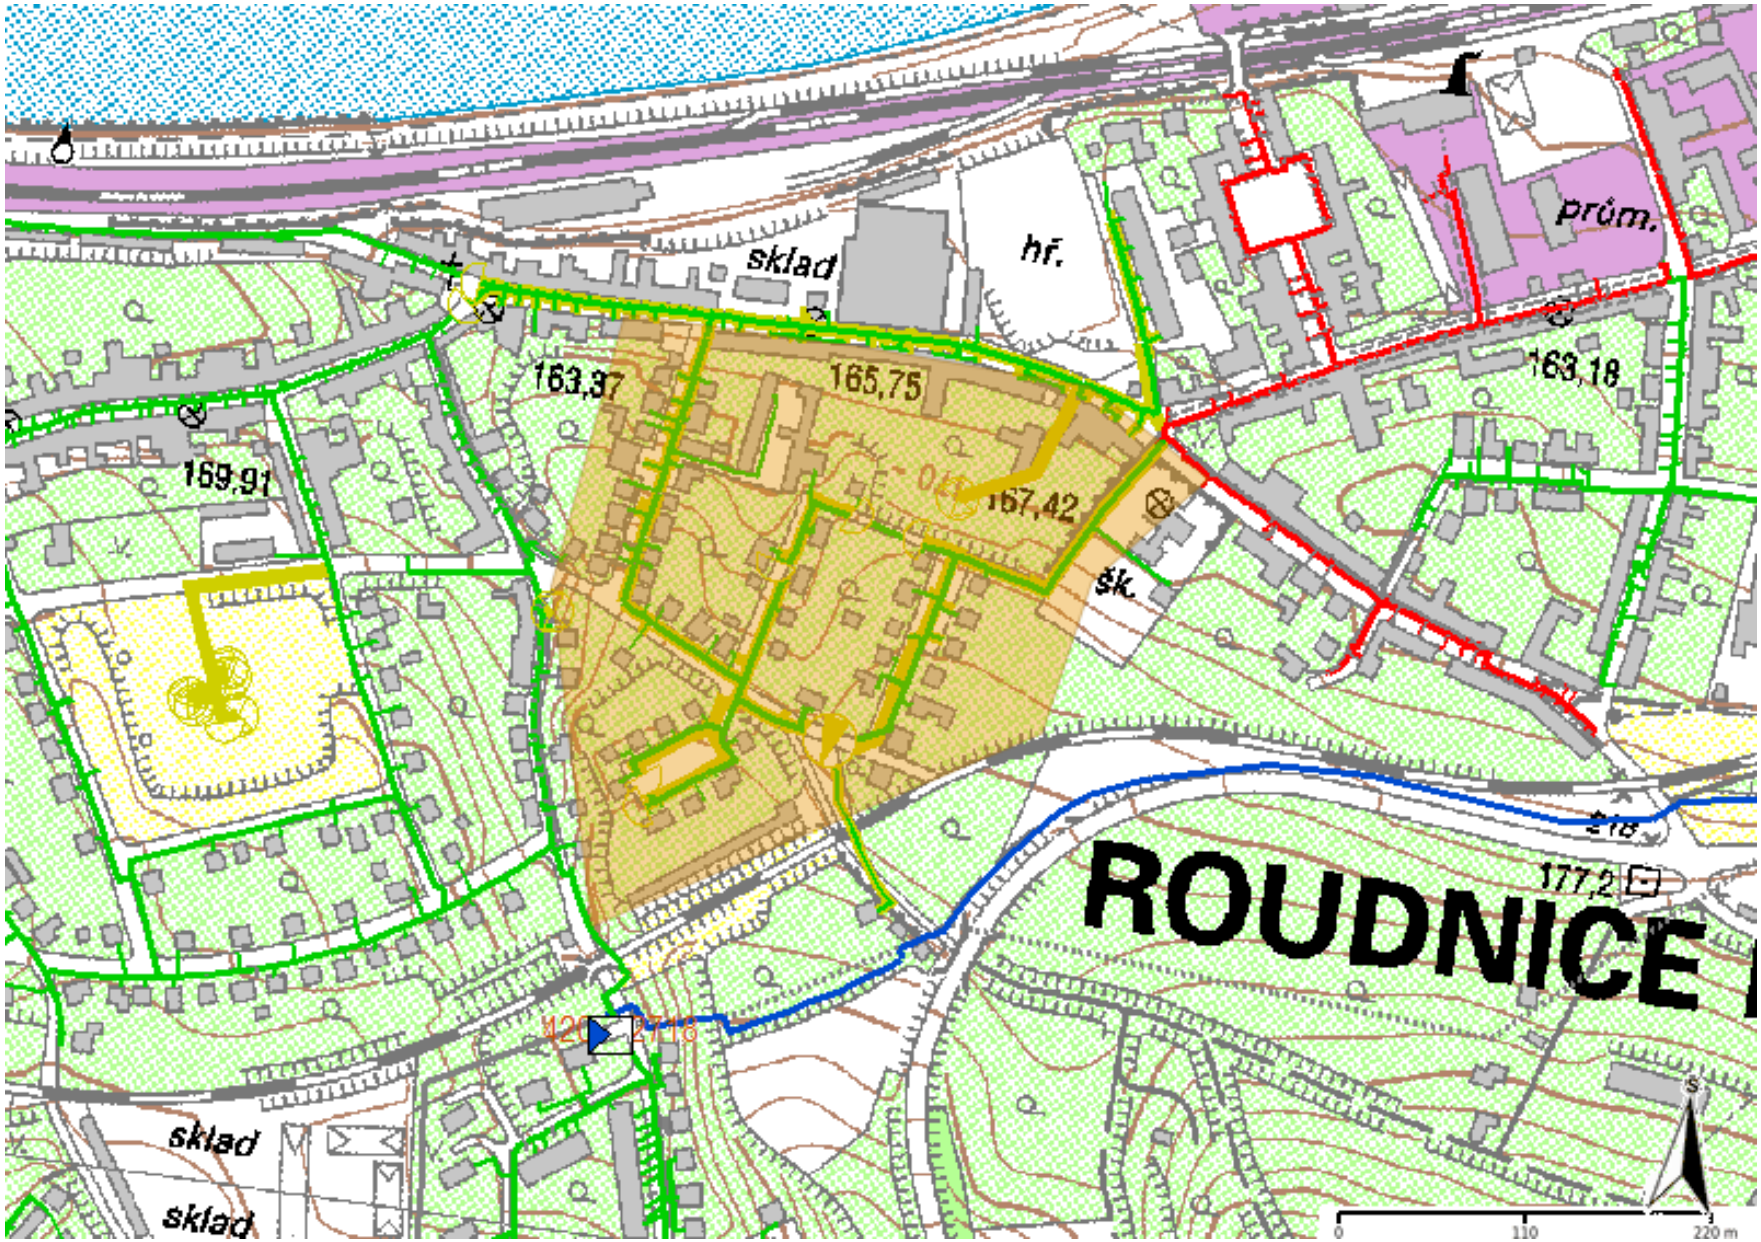


Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003079804 ze dne 29.05.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Roudnice nad Labem , Karlovo náměstí 21 , 41301 Roudnice nad Labem. K.ú.: Roudnice nad Labem.

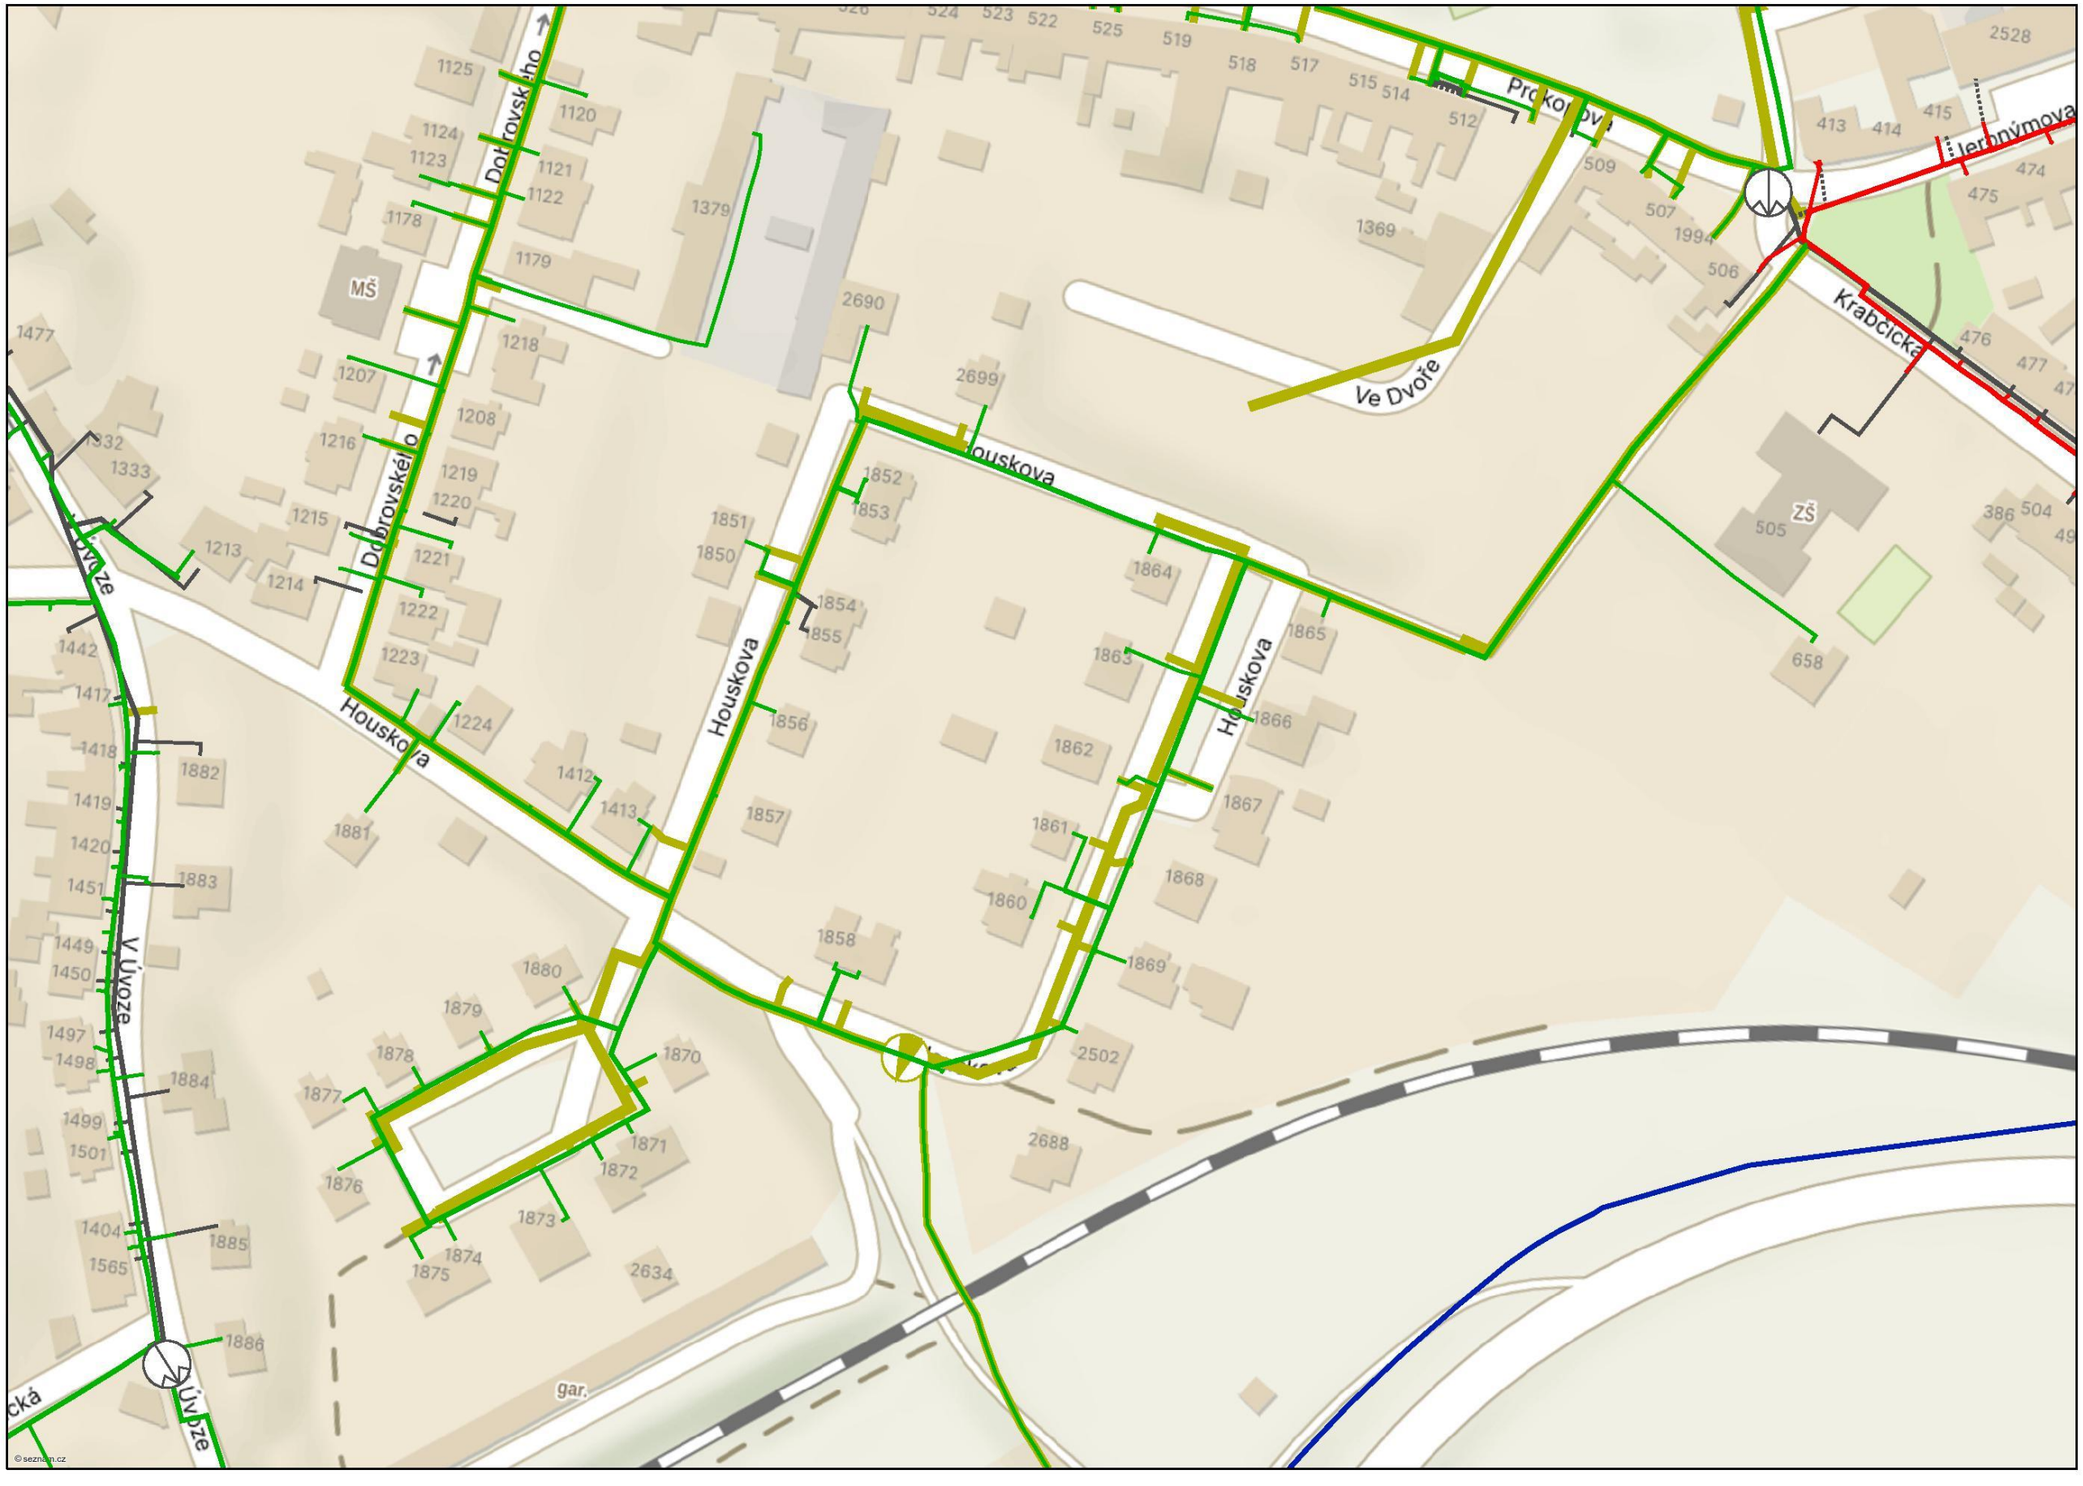


Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003079804 ze dne 29.05.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Roudnice nad Labem , Karlovo náměstí 21 , 41301 Roudnice nad Labem. K.ú.: Roudnice nad Labem.



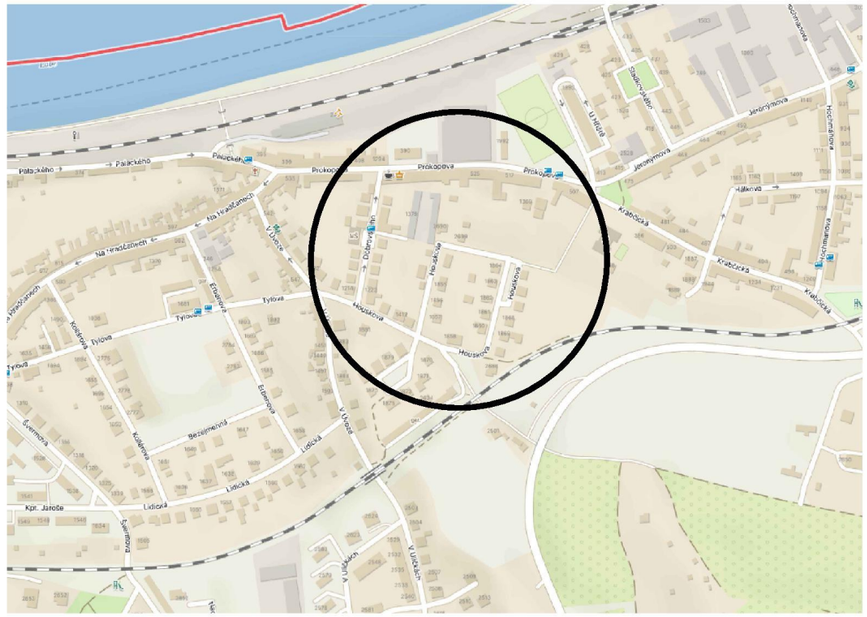

Legenda značení

- prostor dotčený stavbou

Index změny:	Popis změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Kreslil: T. Behina	Projektant: T. Behina	Zodp. projektant: Ing.J. Skála	ELECTROSUN U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice provozovna – Americká 960/1, 350 02 Cheb Tel.: 608 646 465 IČ: 25688553 DIČ: CZ 25688553	
St.ú.: Roudnice nad Labem				
Obec: Roudnice nad Labem				
Investor: Město Roudnice n/L, Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice n/L			Stupeň:	DPS
Akce: Roudnice nad Labem Rekonstrukce VO, lokalita Houskova a okolí			Formát:	2A4
			Měřítko:	– – –
			Datum:	06/2023
Část: *Veřejné osvětlení*			Č. zakázky:	230601
Obsah: Situace širších vztahů			Č. přílohy:	C1

www.electrosun.cz