



INŽENÝRSKÉ SÍŤE

- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD - (SČVK)
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN DO 1 kV, PODZEMNÍ - (ČEZ)
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ VN DO 35 kV, PODZEMNÍ - (ČEZ)
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ, OPTICKÝ KABEL - (CETIN)
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SE STÁVAJÍCÍ LAMPOU

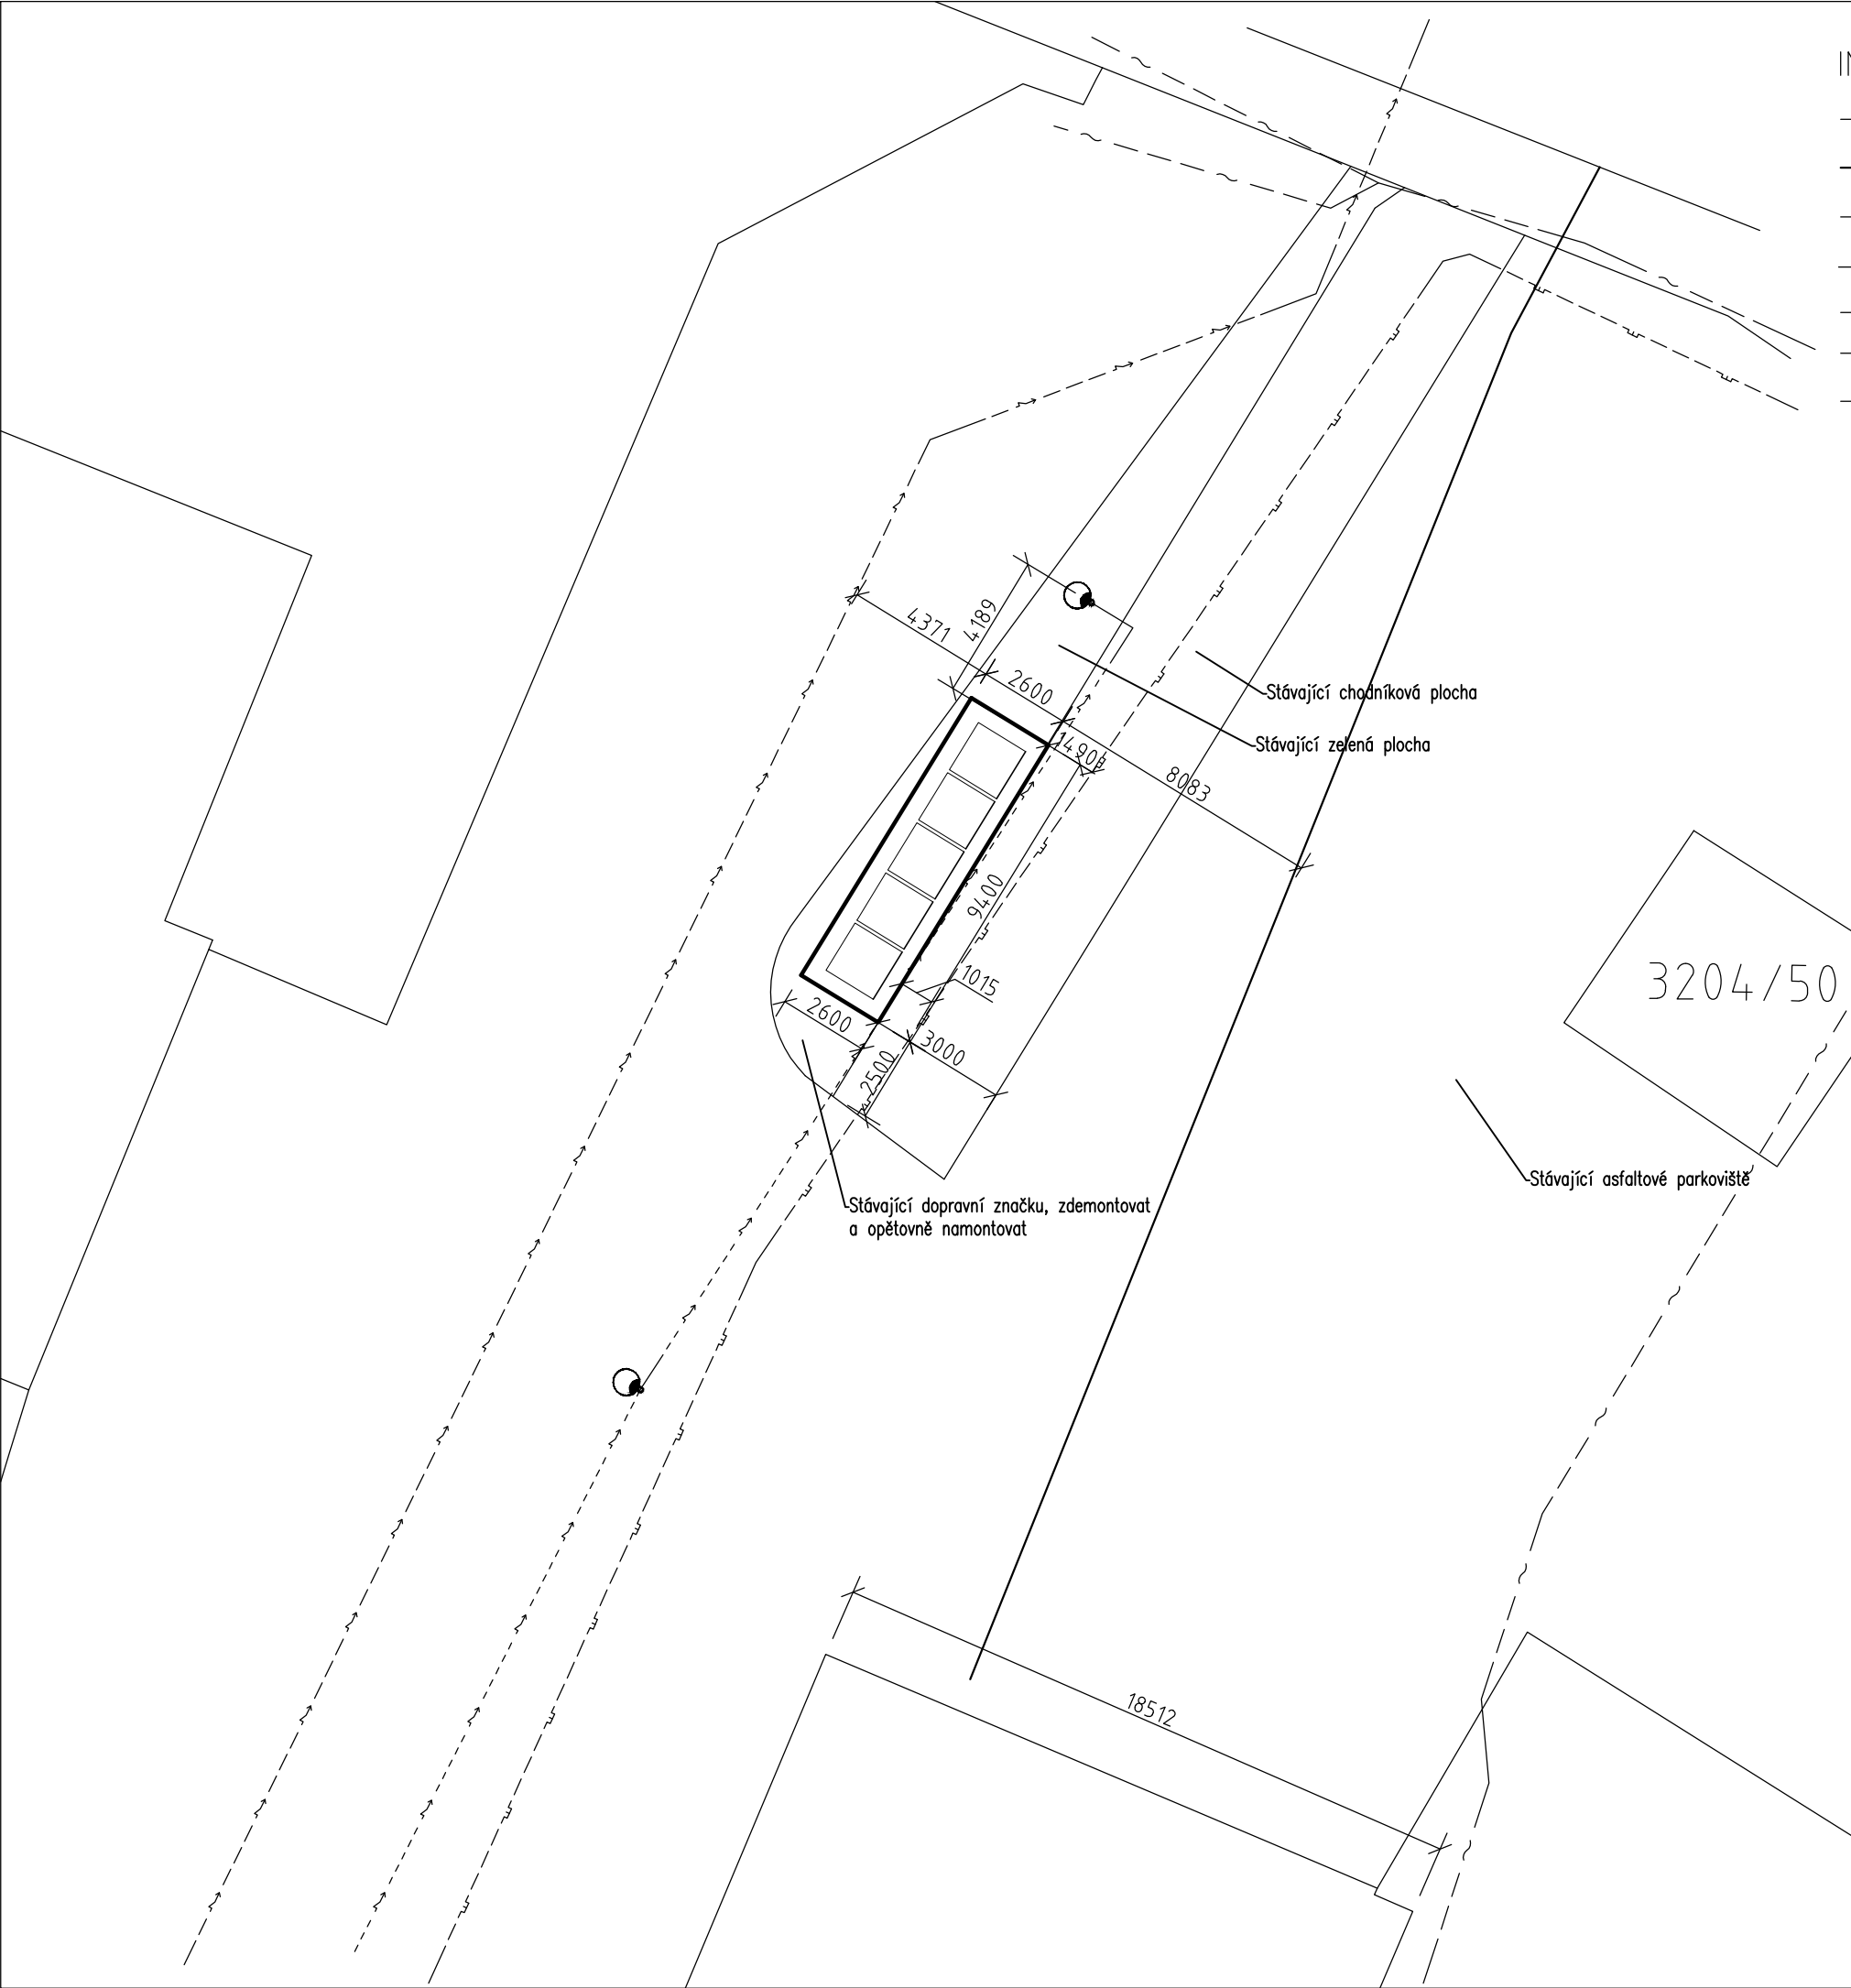

Tato dokumentace slouží jako projektová dokumentace pro povolení stavby. Jednotlivé materiály, dimenze a detaily řeší další stupeň - dokumentace pro provádění stavby. změny nutno řešit s projektantem. Projektant nezodpovídá za škody způsobené jiným použitím dokumentace než k účelu, ke kterému byla určena tj. Dokumentace pro povolení stavby.

Před zahájením zemních prací nutno nechat vytyčit veškerá podzemní a nadzemní zařízení jejich správci.
Nutno dodržet křížení a odstup sítí dle ČSN 73 6005
Skládka ornice bude během stavby umístěna na pozemku. Po skončení stavebních prací bude ornice rozvrstvena na pozemku.



| | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------|--|-----------|----------------|
| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | AUTORIZACE PD | svobodaprojekt | | |
| O. SVOBODA | O. SVOBODA | .. | .. | projekční kancelář | | |
| INVESTOR | Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem | | | +420 736 535 477 svobodaprojekt@seznam.cz | | |
| NÁZEV AKCE:VÝSTAVBA POLOZAPUŠTĚNÝCH KONTEJNERŮ V ULICI ALEJ 17. LISTOPADU | | | | DRUH DOKUM. | DSP | |
| MÍSTO : k.ú. Roudnice nad Labem č.par. 3204/51 | | | | POČET FORM. | A3 | |
| | | | | DATUM | 02/2025 | |
| ČÁST : STAVEBNÍ ČÁST | | | | MĚŘÍTKO | 1:200 | |
| NÁZEV VÝKRESU : KOORDINAČNÍ SITUACE | | | | Č. PARÉ | ČÁST C | Č. VÝKR. C3 |